


مغذيان متشابهان على التوازي (شكل ٢٥.٢)

فلنفرض أن قيمة تيار القصر عند النقطة (a) هي ٢٠ كيلو أمبير و حيث إن هذا التيار ينقسم بالتساوي بين المغذيين فلذلك قد رحلت منحنيات الإعتاق الخاصية للقواطع ٣ and ٢ إلى اليمين بعامل مقداره ٢ بالنسبة لمحور التيار.

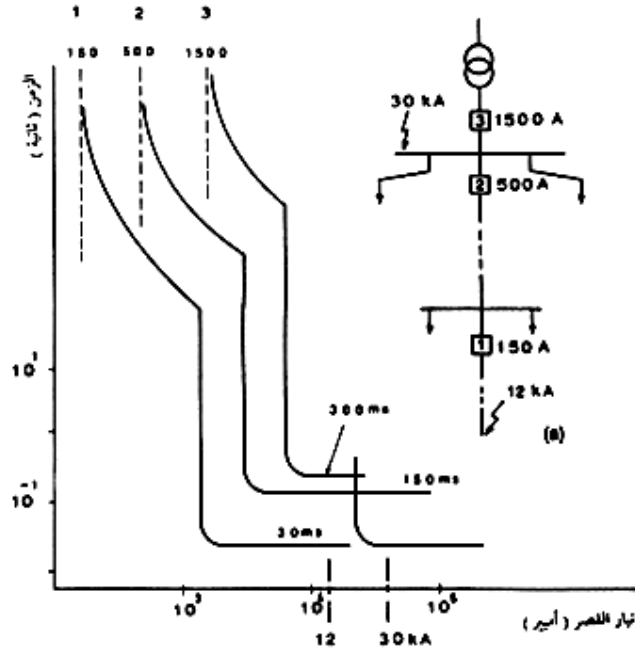

رقم القاطع	نظام الاعتاق		
	حراري	ذات تأخير قصير	فوري
١	X		X
٢	X	X	
٣	X	X	X

الشكل (٢ - ٢٤) التنسيق بين قواطع على التوالي